

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 12024407

afdeling: Milieuhygiëne

G.A.M. Borsboom en
I. Borsboom-Perrenet
Wandeling 1
4301 JT ZIERIKZEE

AANTEKENEN

bijlage(n):

behandeld door: M. Zeeman/R.P.A. de Witte

doorkiesnummer: (0118) 631924/631705

onderwerp: BUS-sanering Heereweg 8 te Noordgouwe

verzonden:

11 OKT. 2012

Middelburg, 10 oktober 2012

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 september 2012 hebben wij uw 'Melding BUS-sanering' voor de locatie Heereweg 8 te Noordgouwe ontvangen. De melding voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen.

Vijf weken na uw 'Melding BUS-sanering' of indien wij hebben aangegeven dat uw melding voldoet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen mag er met de sanering worden begonnen.

U dient de exacte startdatum van de sanering uiterlijk vijf werkdagen van te voren aan ons door te geven. Wij verzoeken u deze digitaal aan ons te melden via de volgende link:
<http://loket.zeeland.nl/meldingen/bodemsanering/>.

U moet uiterlijk 20 september 2013 een begin hebben gemaakt met de saneringswerkzaamheden. Indien u op deze datum niet met de saneringswerkzaamheden bent begonnen vervalt de melding op grond van het Besluit uniforme saneringen.

Bij afwijkingen ten aanzien van de 'Melding BUS-sanering' zonder mededeling hiervan aan ons, kan handhavend worden opgetreden. Ook indien wij hebben medegedeeld dat de door u gemelde wijzigingen leiden tot het niet langer voldoen aan het Besluit uniforme saneringen kunnen wij handhavend optreden.

U moet de afrondingsdatum van de sanering binnen twee weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden digitaal bij ons melden (via de volgende link: <http://loket.zeeland.nl/meldingen/bodemsanering/>). Na uitvoering van de sanering moet u hiervan binnen acht weken schriftelijk verslag aan ons doen door middel van een BUS-evaluatieverslag. Deze is te downloaden op de website van de rijksoverheid (rijksoverheid.nl).


Uw 'Melding BUS-sanering' wordt geregistreerd in het Kadaster.

Voor verdere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer R.P.A. de Witte (0118-631705).

Voor informatie over technische aangelegenheden kunt u contact opnemen met de heer M. Zeeman (0118-631924).

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,
namens dezen,

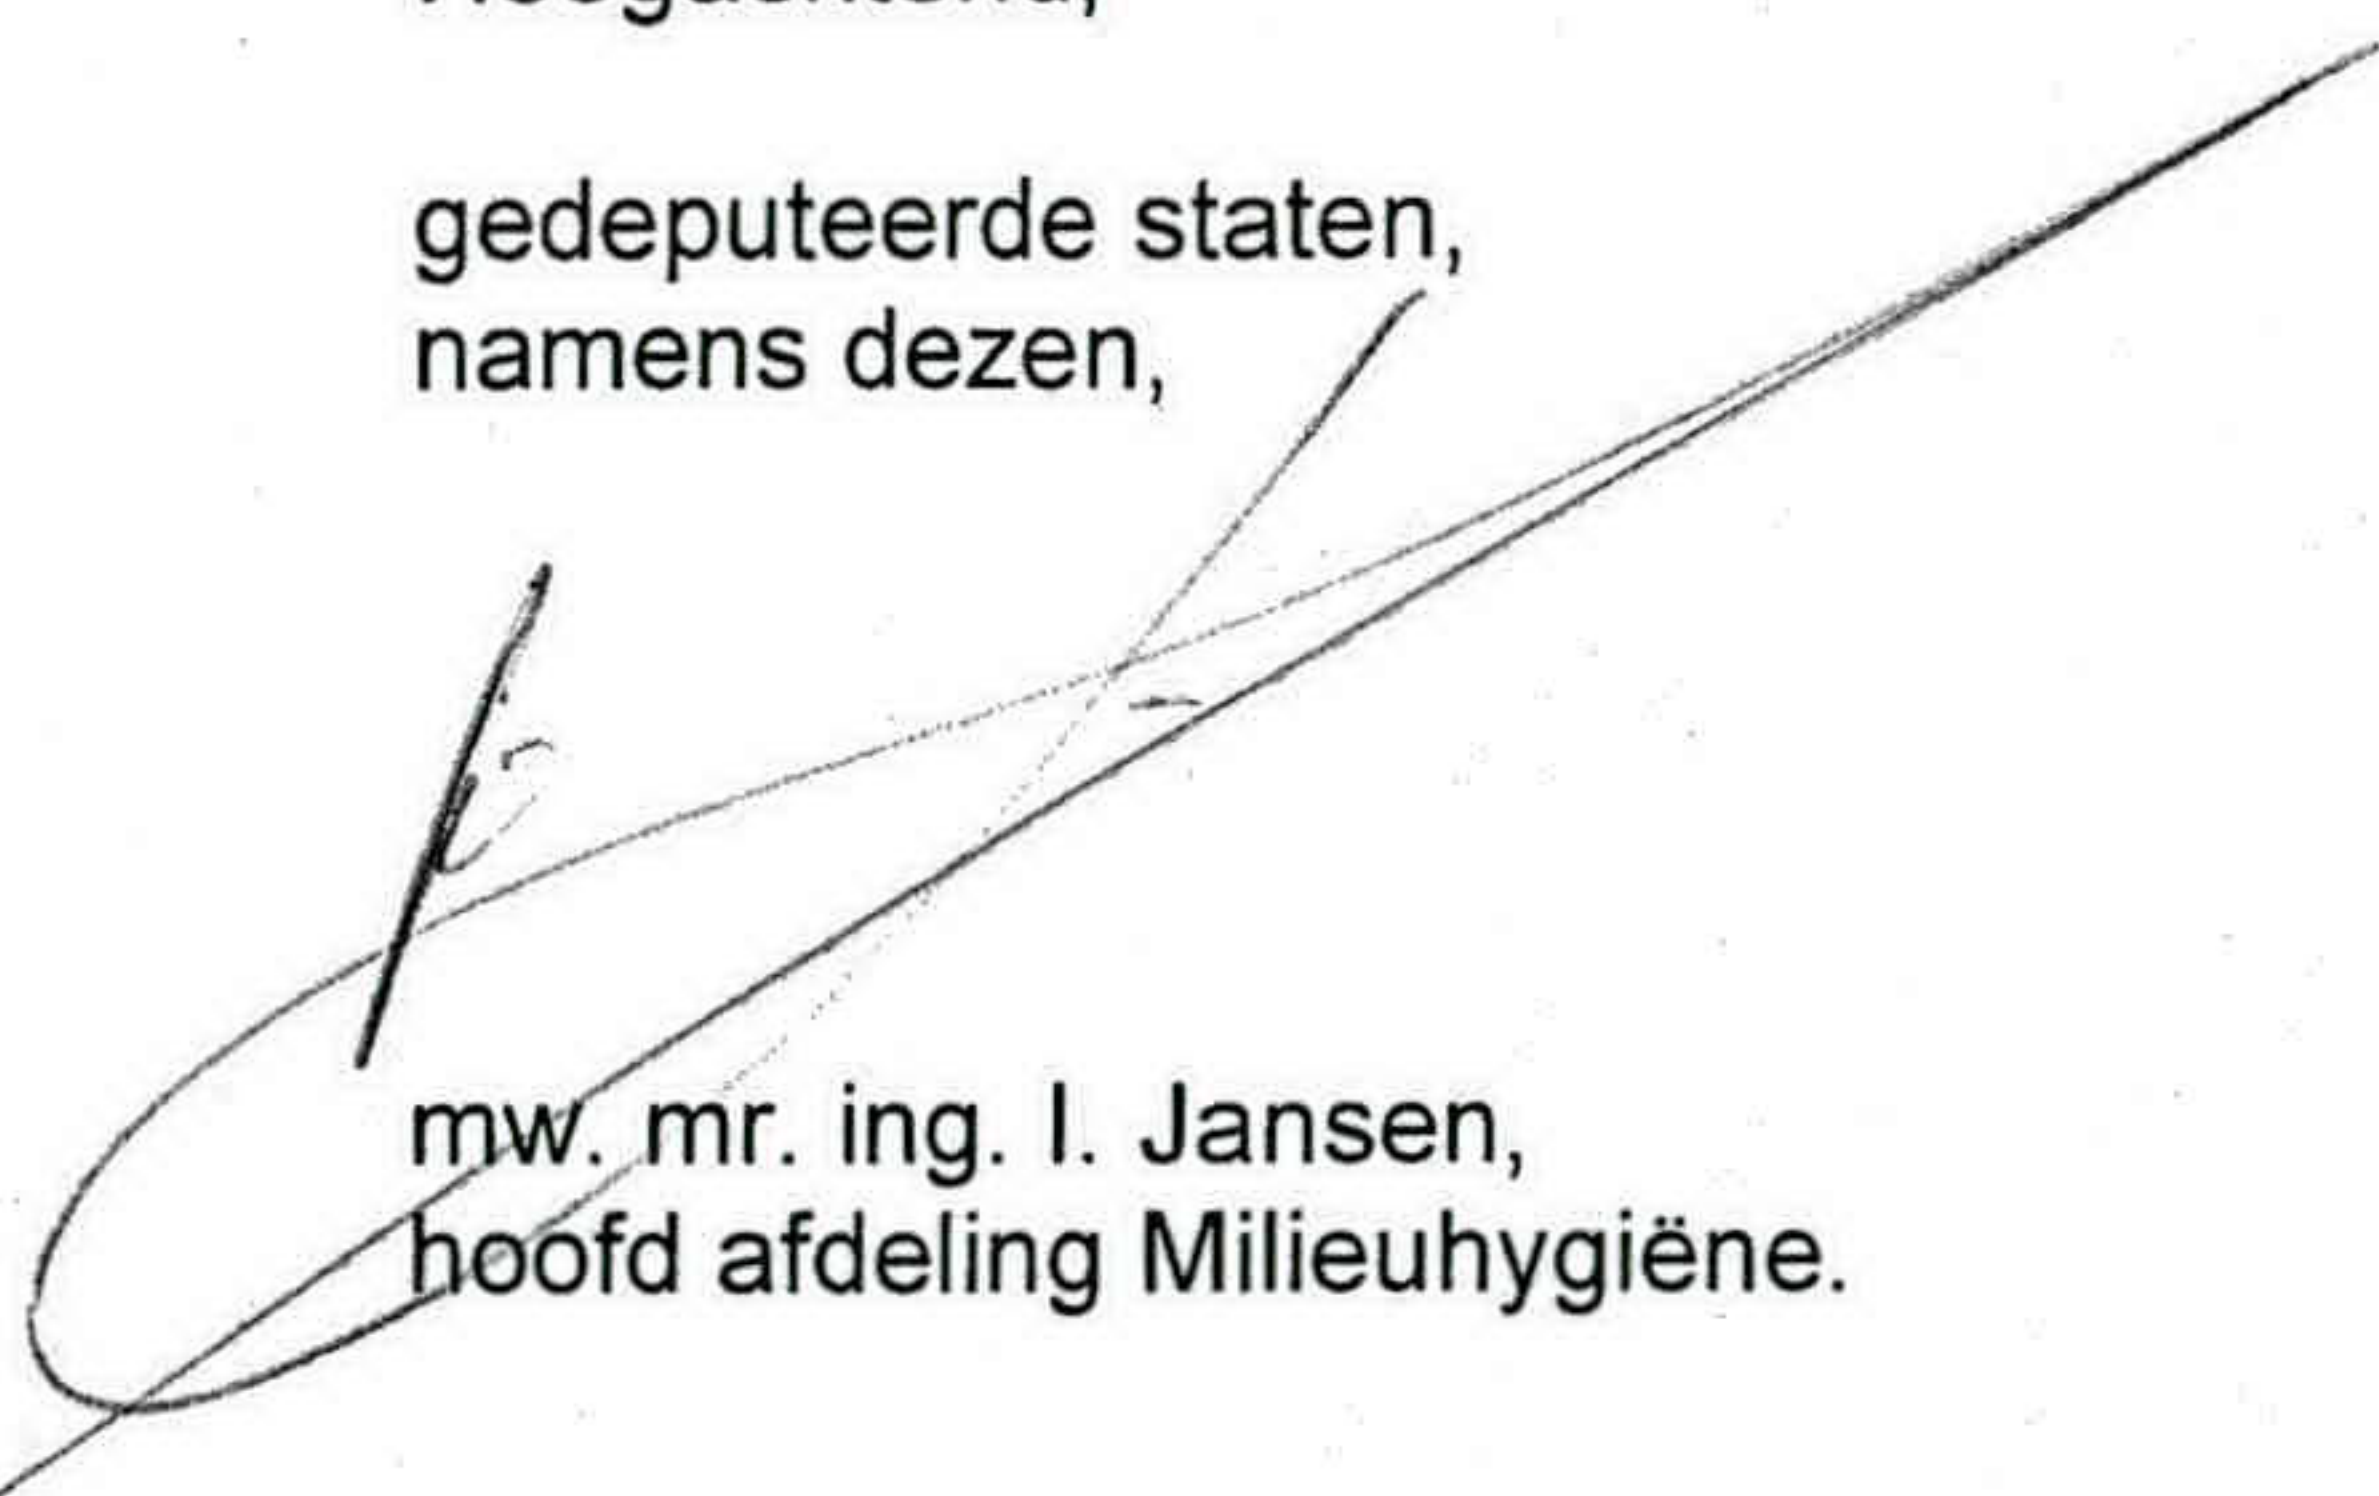

mw. mr. ing. I. Jansen,
hoofd afdeling Milieuhygiëne.