

Gedeputeerde Staten**De voorzitter van
Provinciale Staten van Zeeland**
p/a Statengriffie**onderwerp**
Verzoek informatie o.g.v art 167
Provinciewet inzake Zwembad
de Spetter**kenmerk**
19429235**behandeld door****verzonden**

Middelburg, 10 december 2019

Geachte voorzitter,

Op 10 oktober 2019 is via de statengriffie een verzoek ingediend door statenlid Dhr. V. Bosch waarin alle correspondentie omtrent een handhavende actie bij zwembad de Spetter op Tholen opgevraagd wordt op basis van artikel 167 lid 2 en 3 van de provinciewet. De essentie van dat artikel is het verstrekken van gevraagde inlichtingen van GS aan PS. Bij de oprichting van de RUD Zeeland zijn alle taken omtrent zwembaden, anders dan bij zwemmen in oppervlaktewater, gemandateerd aan de RUD.

De correspondentie is bij de RUD opgevraagd en is vervolgens geanonimiseerd. Aangezien het correspondentie tussen de gemeente Tholen en de RUD betreft, is een verzoek om een zienswijze verzonden. Beiden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de informatie, mits in geanonimiseerde versie.

In de bijlage treft u alle informatie in geanonimiseerde versie aan.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000.

U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.

U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.



Tijdens het ontruimen van het bad.



Bad leeg, na ontruiming



Opdwarrelen van fijn stof tijdens slibzuigen

Van: [De Spetter Tholen](#)
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: Indruk troebelheid zwembad de Spetter seizoen 2019
Datum: vrijdag 4 oktober 2019 10:30:06
Bijlagen: [Indruk troebelheid zwembad de Spetter seizoen 2019.docx](#)

Beste [REDACTED]

Zoals telefonisch aangegeven hebben we niet van ieder sluitingsmoment een foto van de troebelheid. In de bijlage tref je wel een indruk.

Met vriendelijke groet,

Gemeentelijke zwembaden Tholen

Zwembad de Spetter
Zoekweg 4
4691 HT Tholen
0166-602862


Zwembad Haestinge
Sportlaan 2
4695 BA Sint-Maartensdijk
0166-663882

n zwembad:	De Spetter Tholen	SXOnr	19435075
rooken met:		Datum:	4 juni 2019
tijd-->:	begin:	eind:	km: totaal: stand-->:
(bhvzbz:)			opmerkingen:
administratie			
Art. 3	Waterkwaliteit (toetsen lab; bestuurlijke voorwaarschuwing)		Ok
(WHVBZ art. 10)	Kennisgeving wijziging		Ok
Art. 9	Logboek (: Alle bassins / tijd / pH / vbcmin/ vbcmax / gbc / bezoekers /		Ok
Art. 9	filterspoeling /suppletie / chemicaliënverbruik/ bijzonderheden)		Ok
Art. 6.2	Terugspoelen filter (... x per)		Ok/ 2x per week
Art. 8.1	Suppletie > 30 liter per bezoeker		Ok
Art. 2	Legionella beheersplan (risico-analyse/ maatregelen/		Ok
	temperatuurmetingen/ bacteriologische controles/ logboek)		Ok
Bijlage 3	Maximaal aantal bezoekers		Ok
*	Tekening aanwezig (afmetingen bassins lbd)		Ok
*	Ontheffing verleend (voor/ wanneer)		
*	Openingstijden		
installatie			
Art. 4.1	Pompcapaciteit (minimaal noodzakelijk/ inhoud en diepte bassins)		Ok
Art. 6.1	Debiet (aflezing is m3/h voor bassin; nauwkeurigheid)		Ok
Art. 4.2	Chemicaliëntoevoer (stopt bij onvoldoende flow)		Ok
Art. 7	Kijkglas functioneel (fluidisatie waarneembaar)		Ok
Art. 8.3	Suppletie vóór filter (suppletiemeter aanwezig)		Ok
Art. 11	Meetapparatuur (ijking / controle lab)		Ok
Bijlage 3	Minimaal 2 m3 per zwemmer rondgepompt (Q = I / T) (inst.+adm.)		Ok
*	Ureumfilter aanwezig		Ok
*	Opslag chemicaliën (niet toegankelijk voor publiek/ ventilatie		Ok
	aparte ruimten chloor en zuur/ naambordjes/ opvangbak/		Ok
	oogdouche, handschoenen, veiligheidsbril, werkinstructies chemicaliën, >18jr)		Ok
zwembad			
Art. 5	Afvoer zwemwater > 30% via overloop (skimmers/ bodemafvoer/ goot)		Ok
Art. 18	Bodem + wanden bassins (vlak, waterdicht; reinigen (...x per.....))		Ok
Art. 20.1	Bodemhelling bassin (bij <1.10diep: helling <6% + stroeve bodem)		Ok
Art. 20.2	Drijflijn tussen 1.10 m en 1.40 m bij helling >6%		Ok
Art. 20.3	Diepte > 1.40 m starand en grijprand		Ok
Art. 21	Diepte aangegeven / verboden te duiken		Ok
Art. 22	Zwemmers kunnen niet vastgezogen / bekneeld raken		Ok
Art. 19	Voorwerpen (trap, spelmateriaal, etc) vlak en waterdicht		Ok
Art. 23	Noodverlichting / nooduitgangen / vluchtwegen		Ok
Art. 24.1	Diepte <= 1.40 m geen springvoorzieningen		Ok
Art. 24.2	1.40 m > diepte < 2.00 m alleen startblokken		Ok
Art. 24.3	Loopvlak springvoorzieningen stroef /		Ok
Art. 24.3	leuning, wanneer hoogte> 1 m boven water		Ok
Art. 15.1 a	Vloeren zijn voldoende stroef		Ok
Art. 15.1 b/c	Afschot vloeren (geen plassen, geen vuil water naar bassin)		Ok
Art. 46	Bezoekers kunnen zich niet bezeren (aan vloeren/ perrons/ wanden)		Ok
Art. 47	Alles in goede staat van onderhoud en reinheid (zw.+dak+rui.+inst.)		Ok
Art. 25	Toezicht (hoe?;... bassin(s) /... personeel; EHBO; reddend zwemmen))		Ok
ruimten			
Art. 13/17	Douches, toiletten en kleedruimten		Ok
	(schoon/ looproute: kleedkamer-->toilet->douche-->bassin/ luchtverversing)		Ok
Art. 14	Deuren en wanden sanitair (vlak afgewerkt)		Ok
Art. 16.2	Wanden kleedruimten zijn vlak afgewerkt en waterdicht		Ok
Art. 17	Reiniging en desinfectie van vloeren en wanden (...x per.....)		Ok
Art. 25	Voldoende ehbo-materiaal (brancard/ koffer)		Ok
*	Afvalbakken, wel/niet roken aangegeven, asbakken aanwezig		Ok
	Het zwembad is open gegaan op 29 april 2019		

Er zijn problemen met de doorzicht van het zwembad in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad. Het vermoeden is dat de chloortabletten die gebruikt worden, de troebelheid op de bodem veroorzaakt. Hierdoor zijn de zwemmers in het bassin niet meer zichtbaar en komt de veiligheid in gevaar. (zie foto's) Uiteraard is het gedeelte van het zwembad afgesloten voor zwemmers op het moment dat dit zicht voordoet. C-Mark is ingezet om de onderzoek te voeren met de bodemmonsters om ze te achterhalen wat het debiet exact is. Verder is er met het installatie bedrijf gekeken wat er nog meer kan worden aangepast om het te voorkomen.

De chloortabletten zijn door de gemeente Tholen vereist omdat men geen grote hoeveelheden vloeibaar chloor door de kern van de gemeente willen laten rijden.

De doorzicht naar de bodem is niet meer te zien, de zwarte strepen op de bodem zijn niet waarneembaar. Zoals hierboven beschreven is er direct actie ondernomen en een gedeelte van het bad dicht gezet.

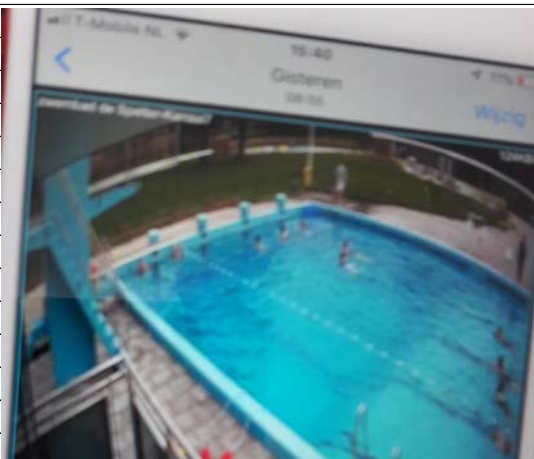

Diepte aanduiding



Peuterbad



Chloor tabletten





Logboek

DIENSTAART ZWEMBAD 'DE SPETTER' Dag Zaterdag Datum 21-06-2009

Class	Tijd	Bullen C	Water C	Zicht H/W/T	PH	Vrij Cl.	Geb. Cl.	Opmerkingen
OD	1 8:00	16"	23.9	BW/T	6.84	2.41	0.25	
	2 13:45	22"	25.2	H/W/T	5.96	2.41	0.36	
KB	1 15:30			BW/T	7.18	2.96	0.03	
	2 17:00		23.9	H/W/T	7.02	2.24		
	3							

Meterstand supl.
 Meterstand water
 Meterstand stroom

Bezoekers ochtend
 Bezoekers middag
 Bezoekers avond

Bad open u tot u
 Bad open u tot u
 Bad open u tot u

Spoelen filter ja/nee
 Bodem reinigen ja/nee
 Haarvanger reinigen ja/nee

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bijzonderheden:

meet apparatuur



19435075

Ondertekening toezichthouder:

Naam: ██████████ toezichthouder van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Plaats: Terneuzen

Datum: 27-6-2019

Naam zwembad:	De Spetter Tholen	SXOnr	19435075
Gesproken met:		Datum:	4 juni 2019/12 september 2019
	tijd-->: begin: eind: km: totaal: stand-->:	begin:	eind:
ok (bhvzbz:)		opmerkingen:	
administratie			
Art. 3	Waterkwaliteit (toetsen lab; bestuurlijke voorwaarschuwing)		Ok
(WHVBZ art. 10)	Kennisgeving wijziging		Ok
Art. 9	Logboek (: Alle bassins / tijd / pH / vbcmin/ vbcmax / gbc / bezoekers /		Ok
Art. 9	filterspoeling /suppletie / chemicaliënverbruik/ bijzonderheden)		Ok
Art. 6.2	Terugspoelen filter (... x per)		Ok/ 2x per week
Art. 8.1	Suppletie > 30 liter per bezoeker		Ok
Art. 2	Legionella beheersplan (risico-analyse/ maatregelen/		Ok
	temperatuurmetingen/ bacteriologische controles/ logboek)		Ok
Bijlage 3	Maximaal aantal bezoekers		Ok
*	Tekening aanwezig (afmetingen bassins lbd)		Ok
*	Ontheffing verleend (voor/ wanneer)		
*	Openingstijden		
installatie			
Art. 4.1	Pompcapaciteit (minimaal noodzakelijk/ inhoud en diepte bassins)		Ok
Art. 6.1	Debiet (aflezing is m3/h voor bassin; nauwkeurigheid)		Ok
Art. 4.2	Chemicaliëntoevoer (stopt bij onvoldoende flow)		Ok
Art. 7	Kijkglas functioneel (fluidisatie waarneembaar)		Ok
Art. 8.3	Suppletie vóór filter (suppletiemeter aanwezig)		Ok
Art. 11	Meetapparatuur (ijkning / controle lab)		Ok
Bijlage 3	Minimaal 2 m3 per zwemmer rondgepompt (Q = I / T) (inst.+adm.)		Ok
*	Ureumfilter aanwezig		Ok
*	Opslag chemicaliën (niet toegankelijk voor publiek/ ventilatie		Ok
	aparte ruimten chloor en zuur/ naambordjes/ opvangbak/		Ok
	oogdouche, handschoenen, veiligheidsbril, werkinstructies chemicaliën, >18jr)		Ok
zwembad			
Art. 5	Afvoer zwemwater > 30% via overloop (skimmers/ bodemafvoer/ goot)		Ok
Art. 18	Bodem + wanden bassins (vlak, waterdicht; reinigen (...x per.....))		Ok
Art. 20.1	Bodemhelling bassin (bij <1.10diep: helling <6% + stroeve bodem)		Ok
Art. 20.2	Drijflijn tussen 1.10 m en 1.40 m bij helling >6%		Ok
Art. 20.3	Diepte > 1.40 m starand en grijprand		Ok
Art. 21	Diepte aangegeven / verboden te duiken		Ok
Art. 22	Zwemmers kunnen niet vastgezogen / bekneld raken		Ok
Art. 19	Voorwerpen (trap, spelmateriaal, etc) vlak en waterdicht		Ok
Art. 23	Noodverlichting / nooduitgangen / vluchtwegen		Ok
Art. 24.1	Diepte <= 1.40 m geen springvoorzieningen		Ok
Art. 24.2	1.40 m > diepte < 2.00 m alleen startblokken		Ok
Art. 24.3	Loopvlak springvoorzieningen stroef /		Ok
Art. 24.3	leuning, wanneer hoogte> 1 m boven water		Ok
Art. 15.1 a	Vloeren zijn voldoende stroef		Ok
Art. 15.1 b/c	Afschot vloeren (geen plassen, geen vuil water naar bassin)		Ok
Art. 46	Bezoekers kunnen zich niet bezeren (aan vloeren/ perrons/ wanden)		Ok
Art. 47	Alles in goede staat van onderhoud en reinheid (zw.+dak+rui.+inst.)		Ok
Art. 25	Toezicht (hoe?;... bassin(s) /... personeel; EHBO; reddend zwemmen))		Ok
ruimten			
Art. 13/17	Douches, toiletten en kleedruimten		Ok
	(schoon/ looproute: kleedkamer-->toilet->douche-->bassin/ luchtverversing)		Ok
Art. 14	Deuren en wanden sanitair (vlak afgewerkt)		Ok
Art. 16.2	Wanden kleedruimten zijn vlak afgewerkt en waterdicht		Ok
Art. 17	Reiniging en desinfectie van vloeren en wanden (...x per.....)		Ok
Art. 25	Voldoende ehbo-materiaal (brancard/ koffer)		Ok
*	Afvalbakken, wel/niet roken aangegeven, asbakken aanwezig		Ok
	12 september gesproken met Dhr. Telderman (zwembad / bedrijfsleider)		

De Gemeente Tholen is er van op de hoogte dat de troebelheid wat de doorzicht belemmerd in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad veroorzaakt wordt door de chloor tabletten. Het zwembad is diverse keren gesloten ivm de constatering dat de doorzicht en dus de veiligheid van de zwemmers niet gegarandeerd konden worden door het personeel. Dit heeft het resultaat dat er nu een aanpassingen aan de installatie gemaakt gaan worden. Dit zal niet binnen een maand aangepast kunnen worden en er wordt dus een uitstel gevraagd voor het volgende seizoen aangezien het zwembad gesloten is vanaf 7 september 2019. De nieuwe termijn zal gegeven worden tot en met 1 april 2020. Dan zal er een hercontrole uitgevoerd worden, hierbij is gevraagd of er samen gewerkt kan worden met de RUD Zeeland. Ik heb aangegeven dat Gert-Jan van der Hoven hiervoor beschikbaar is binnen onze organisatie.

Ondertekening toezichthouder:

Naam: [REDACTED] toezichthouder van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Plaats: Terneuzen

Datum: 25-9-2019



Het zwembad is open gegaan op 29 april 2019

Er zijn problemen met de doorzicht van het zwembad in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad. Het vermoeden is dat de chloortabletten die gebruikt worden, de troebelheid op de bodem veroorzaakt. Hierdoor zijn de zwemmers in het bassin niet meer zichtbaar en komt de veiligheid in gevaar. (zie foto's) Uiteraard is het gedeelte van het zwembad afgesloten voor zwemmers op het moment dat dit zicht voordoet. C-Mark is ingezet om de onderzoek te voeren met de bodemonsters om ze te achterhalen wat het debiet exact is. Verder is er met het installatie bedrijf gekeken wat er nog meer kan worden aangepast om het te voorkomen.

De chloortabletten zijn door de gemeente Tholen vereist omdat men geen grote hoeveelheden vloeibaar chloor door de kern van de gemeente willen laten rijden.

De doorzicht naar de bodem is niet meer te zien, de zwarte strepen op de bodem zijn niet waarneembaar. Zoals hierboven beschreven is er direct actie ondernomen en een gedeelte van het bad dicht gezet.




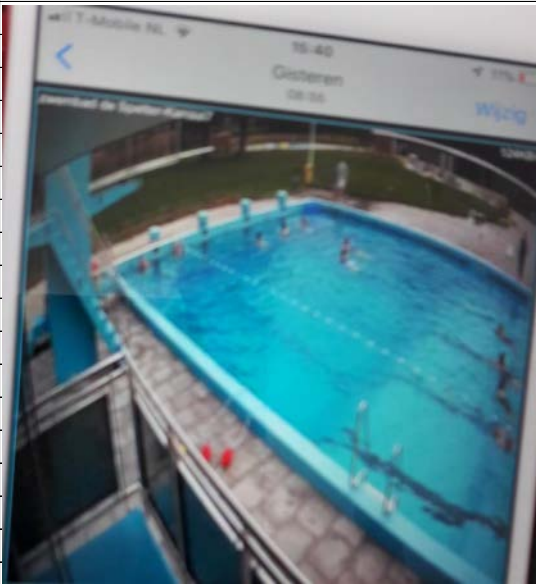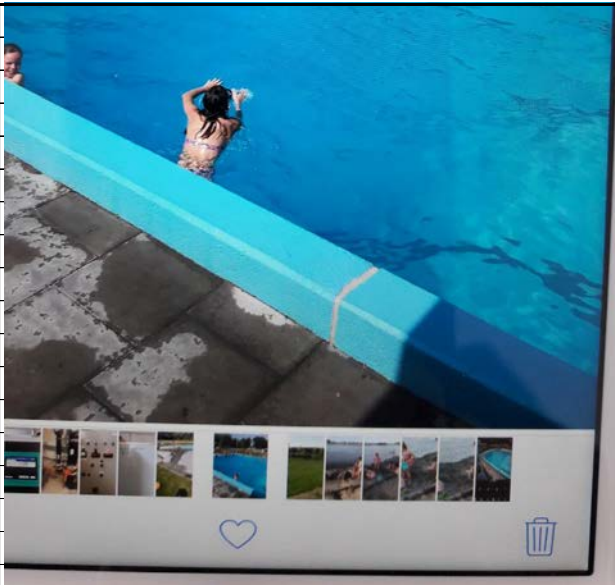

Ondertekening toezichthouder:

Naam: [REDACTED] toezichthouder van Gedeputeerde Staten van Zeeland

Plaats: Terneuzen
Datum: 27-6-2019



Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter
Datum: donderdag 17 oktober 2019 10:50:48

[REDACTED]

Zag later in Squit dat wij kennelijk zelf het TZ hebben. Ik begreep van jou laatst dat er wel een TZH-er was geweest van RUD. (problemen met zwemwater)

Kan jij mij informeren. Anders kijk ik er maandag naar ik ben nu een paar dagen vrij namelijk.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Toezichthouder Omgevingsrecht / Adviseur Duurzaam Ondernemen /
Natuur en Milieueducatie
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 10:39
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter

[REDACTED]

Kan jij dit doorzetten naar de behandelend milieutzh-er van het zwembad ? (opslag gevaarlijke stoffen in verpakking)

Gemeente Tholen kijkt zelf naar het gedeelte mbt de wet- en regelgeving voor de brandveiligheid.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Toezichthouder Omgevingsrecht / Adviseur Duurzaam Ondernemen /
Natuur en Milieueducatie
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 10:32
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter

TZ bij RUD

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 17 okt. 2019 om 10:03 heeft [REDACTED] het volgende geschreven:

Goedemorgen [REDACTED]

Bijgaande mail ontving van collega [REDACTED] van OW gebouwenbeheer. Hij vraagt of we opmerkingen/aanvullingen hebben op de voorgenomen wijziging van de opslag van zwembad chemicaliën bij zwembad 'De Spetter' aan de Zoekweg in Tholen.

Als reactie op de info die is gegeven heb het volgende aangeven;
*De opslag van deze stoffen in een bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (o.a. artikel 4.15) voldoen aan de van toepassing zijnde onderdelen van PGS 30.
Ook moet worden voldaan aan de voorschriften op gebied van bodembescherming uit het Activiteitenbesluit. Afdeling 2.1 bodem uit de Regeling en afdeling 2.4 bodem uit het Besluit.
Op grond van de info uit de mail zie ik geen reden voor aanpassing van de plannen.*

Wil jij ook even meekijken en zo nodig nog contact leggen met [REDACTED] als je vragen of opmerkingen hebt. Nu - in de voorbereiding - kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Ik heb in het locatiedossier gezocht naar recente controlebrieven, maar die zie ik niet. Ga jij mogelijk binnen afzienbare tijd op visite?

Groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 9:29
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter

[REDACTED]

Zie de bijgaande gebouwelijke uitbreiding bij zwembad 'de Spetter'.

Zijn er van jullie zijde nog opmerkingen die ik in de verdere uitwerking kan meenemen?

Het natriumhypochloriet en het zwavelzuur worden in (dubbelwandige) vaten opgeslagen die volgens de BRL K903 worden samengesteld.
Het vullen van de vaten gaat via een 'vulpunt' en vaste leiding van dit vulpunt naar het vat, dit separaat voor beide stoffen.
Vanaf de vaten wordt er ook weer met vaste leidingen gedoseerd in het zwemwater.

Aldoende wordt het door personen transporteren, vullen, overgieten e.d. voorkomen.

In de beide opsalgruimtes wordt voorzien in een oogdouche.

De ventilatieopeningen worden zowel laag als hoog aangebracht, de tanks hebben conform BRL 'eigen' ontluchting via het dak.

De wijziging van vaste calciumhypochloriet briketten naar vloeibaar natriumhypochloriet is een gevolg van de vertroebeling van het zwemwater welke mede zijn oorzaak vindt in deze calcium briketten.

Graag verneem ik bij gelegenheid jullie opmerkingen/aanvullingen,

Groeten, [REDACTED]

<159307_BLAD 01_Zoekweg 4_Tholen.pdf>

<159307_BLAD 02_Zoekweg 4_Tholen.pdf>

Disclaimer E-mail Gemeente Tholen:

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Betrekken van milieuadviesbureau mbt wijziging inrichting en milieucontrole voorjaar 2020
Datum: maandag 28 oktober 2019 09:37:38

Prima voor mij.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED] | Toezichthouder Omgevingsrecht
Adviseur Duurzaam Ondernemen
Afdeling ROVH / Cluster Vergunningen en Handhaving
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 9:15
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Betrekken van milieuadviesbureau mbt wijziging inrichting en milieucontrole voorjaar 2020

Beste allen,

In de komende twee weken wordt het aanpassingsplan verder uitgewerkt.

Nadat deze stukken er zijn wil ik jullie uitnodigen om het aanpassingsplan gezamenlijk door te nemen zodat we van elkaar goed weten welke aanpassingen gedaan worden om er voor te zorgen dat 'de Spetter' eind april 2020 weer opengesteld kan worden voor het publiek en we dan een voor publiek en medewerkers veilig en goed functionerend zwembad hebben.

De uitnodiging volgt zodra ik de stukken compleet heb.

Alvast bedankt voor het meedenken,

[REDACTED]
Gemeente Tholen

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 24 oktober 2019 19:50
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Betrekken van milieuadviesbureau mbt wijziging inrichting en milieucontrole voorjaar 2020

Beste [REDACTED]

Hierbij een reactie vanuit de RUD Zeeland.

De melding die gedaan moet worden omtrent de verbouwing voor het zwembad gaan gewoon via de AIM module.

De kennisgeving voor de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) waar de RUD Zeeland verantwoordelijk is namens de provincie mag gestuurd worden naar [REDACTED] samen met een tekening en de aanpassingen die gedaan gaan worden aan de installatie.

Hopende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Inspecteur Handhaving

[REDACTED]
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

[REDACTED]
www.rud-zeeland.nl

Vanaf 1 september 2016 zijn medewerkers van de RUD uitsluitend nog op hun mobiele telefoonnummer te bereiken.
Voor algemene vragen blijft het algemene nummer bestaan 0115 745 100.

Van: [REDACTED]

Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 09:56

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Betrekken van milieuadviesbureau mbt wijziging inrichting en milieucontrole voorjaar 2020

[REDACTED]
Het is misschien handig om ook een milieuadviseur hierbij te betrekken. Ik heb wat namen van bureaus genoemd hieronder. De milieuregelgeving voor de opslag in verpakking / tanks van gevaarlijke stoffen is namelijk nogal uitgebreid.

<https://www.wematech.nl/vergunningen-en-advies>

<https://middag-advies.nl/voor-bedrijven>

<https://www.sagro.nl/milieu-ruimte>

<https://opifex.nl/>

<https://www.linkedin.com/company/helder-milieu-advies/about/>

Ik ga toch nog een voorschot geven om jullie op gang te helpen zodat het bij de milieucontrole (voorjaar 2020) in 1 keer goed komt.

Ik heb het idee dat de opslag van de gevaarlijke stoffen deels in verpakking gaat plaatsvinden (de (ADR) Variboxen) en deels in een bovengrondse opslagtank (metaal / kunststof ?) (tankcertificaat / installatiecertificaat ?)

Daarnaast zullen mogelijk (vaste) leidingen worden aangesloten op de verpakkingen (Variboxen) en de tank. Ik heb even aangenomen dat de gezamenlijke opslag < 2500 kg/ l blijft. Aansluitend wat achtergrondinformatie hierover.

[https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/vragen-](https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/vragen-antwoorden/stalsystemen/eisen-ibc-zwavelzuur/)

[antwoorden/stalsystemen/eisen-ibc-zwavelzuur/](https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/ammoniak/rav-0/vragen-antwoorden/stalsystemen/eisen-ibc-zwavelzuur/)

Van toepassing zijnde artikelen (samengevat uit AIM online) zie bijlage
Energiebesparende maatregelen

<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/praktijkvoorbeelden/zwembaden/>

We spreken elkaar later.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Toezichthouder Omgevingsrecht
Adviseur Duurzaam Ondernemen

Afdeling ROVH / Cluster Vergunningen en Handhaving
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 16:27

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: FW: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter
tkn

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Toezichthouder Omgevingsrecht
Adviseur Duurzaam Ondernemen
Afdeling ROVH / Cluster Vergunningen en Handhaving
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 16:26

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter
[REDACTED]

Dat is ok. Ik zet hem erin voor februari, maart 2020. Er zal ook een nw wijzigingsmelding (milieu) nodig zijn voor de verbouwing / nieuwe indeling.

www.aimonline.nl

<https://www.odbn.nl/themas-en-advies/energie/energiebesparing-in-uw-zwembad>

Ik kom erop terug. Succes alvast met de plannen en de tenuitvoerlegging.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED] | Toezichthouder Omgevingsrecht
Adviseur Duurzaam Ondernemen
Afdeling ROVH / Cluster Vergunningen en Handhaving
gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 14:46

Aan: [REDACTED]

CC: 'De Spetter Tholen'

Onderwerp: RE: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter
[REDACTED]

Bijgaand ontvang je de plattegrond zoals die tot op heden is geëvolueerd.

Begin volgende week krijg ik stukken van een installateur m.b.t. de beoogde aanpassingen aan de zwemwaterinstallatie met inbegrip van de stoffen natriumhypochloriet (14%) en zwavelzuur (37%).

Het lijkt mij goed hier even op te wachten om dan een compleet plan te kunnen beoordelen. Zodra eea compleet is laat ik je dat weten.

█ de zwembadmanager die als het goed is per januari 2020 in dienst van de gemeente Tholen deze functie zal uitoefenen.

█ is ook betrokken bij de planvorming.

Het nu uitvoeren van een milieucontrole is, nu het bad dicht is tot eind april, mogelijk niet zo zinvol.

Tevens wijzigt de opslag en doseerwijze van zowel het chloor als het zwavelzuur. Is het dan niet beter om de nieuwe situatie te beoordelen?

Groeten,

█

Van: █

Verzonden: maandag 21 oktober 2019 13:52

Aan: █

Onderwerp: FW: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter

█

Het toezicht op de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking bij het zwembad ligt bij de gemeente Tholen (bij mij) en niet bij de RUD.

Voor de zwemwaterkwaliteit stem ik wel af met de toezichthouder van de RUD. █
█. Zij zijn inmiddels op de hoogte. Ik krijg de verzonden (juridische) brie(f)/(ven) incl hersteltermijnen.

De van toepassing zijnde milieuregelgeving vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer komt niet uit de PGS 30 maar uit de PGS 15.

Het lijkt me goed even een afspraak te maken voor een milieucontrole ter plaatse. Voorstel **donderdag 24-10-19 omstreeks 10.00 uur ? / volgende week ?**

Ik zag overigens op de in juli 2017 verplichte ingediende milieumelding dat de inrichtinghouder / de feitelijke gebruiker █ is █. Klopt dit ?

Het lijkt mij dan handig voor de controle om hem erbij te vragen. Hij is nl eindverantwoordelijk op de milieuwetgeving. De gemeente Tholen is enkel gebouweigenaar.

Ik stel tevens voor om een volledige milieucontrole uit te voeren. Het is nl al weer even geleden zag ik in het milieudossier.

Ik wacht je reactie even af. Ik heb ook begrepen dat inmiddels een bouwvergunning is ingediend voor de verbouwing.

Met vriendelijke groet,

█

█

| Toezichthouder Omgevingsrecht

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Afdeling ROVH / Cluster Vergunningen en Handhaving

gemeente Tholen | [Postbus 51, 4690 AB Tholen](#)

█

Van: █

Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 10:04

Aan: █

Onderwerp: FW: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter

█

Bijgaande mail ontving van collega [REDACTED] van OW gebouwenbeheer.
Hij vraagt of we opmerkingen/aanvullingen hebben op de voorgenomen wijziging van de opslag van zwembad chemicaliën bij zwembad 'De Spetter' aan de Zoekweg in Tholen.
Als reactie op de info die is gegeven heb het volgende aangegeven;
De opslag van deze stoffen in een bovengrondse tank moet op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling (o.a. artikel 4.15) voldoen aan de van toepassing zijnde onderdelen van PGS 30.
Ook moet worden voldaan aan de voorschriften op gebied van bodembescherming uit het Activiteitenbesluit. Afdeling 2.1 bodem uit de Regeling en afdeling 2.4 bodem uit het Besluit.
Op grond van de info uit de mail zie ik geen reden voor aanpassing van de plannen.
Wil jij ook even meekijken en zo nodig nog contact leggen met [REDACTED] als je vragen of opmerkingen hebt. Nu - in de voorbereiding - kunnen nog wijzigingen worden aangebracht. Ik heb in het locatiedossier gezocht naar recente controlebrieven, maar die zie ik niet. Ga jij mogelijk binnen afzienbare tijd op visite?
Groeten,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 9:29

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: 159307 - herschikking opslag en doseerwijze chemicalien bij zwembad de Spetter
[REDACTED]

Zie de bijgaande gebouwelijke uitbreiding bij zwembad 'de Spetter'.

Zijn er van jullie zijde nog opmerkingen die ik in de verdere uitwerking kan meenemen?

Het natriumhypochloriet en het zwavelzuur worden in (dubbelwandige) vaten opgeslagen die volgens de BRL K903 worden samengesteld.

Het vullen van de vaten gaat via een 'vulpunt' en vaste leiding van dit vulpunt naar het vat, dit separaat voor beide stoffen.

Vanaf de vaten wordt er ook weer met vaste leidingen gedoseerd in het zwemwater.

Aldoende wordt het door personen transporteren, vullen, overgieten e.d. voorkomen.

In de beide opsalgruimtes wordt voorzien in een oogdouche.

De ventilatieopeningen worden zowel laag als hoog aangebracht, de tanks hebben conform BRL 'eigen' ontluchting via het dak.

De wijziging van vaste calciumhypochloriet briketten naar vloeibaar natriumhypochloriet is een gevolg van de vertroebeling van het zwemwater welke mede zijn oorzaak vindt in deze calcium briketten.

Graag verneem ik bij gelegenheid jullie opmerkingen/aanvullingen,

Groeten, [REDACTED]

Disclaimer E-mail Gemeente Tholen:

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Disclaimer E-mail Gemeente Tholen:

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u de afzender op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

[REDACTED]

Van: De Spetter Tholen <info@despettertholen.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:40
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Fwd: 04-10-19 09_27 Office Lens.jpg

Beste [REDACTED]

Hierbij tref je de dagstaten van de dagen dat we in het seizoen van 2019 eerder zijn gesloten vanwege troebel water.

De troebelheid betrof met name het diepe deel van het zwembad. Maar zoals samen besproken hebben we de hele zwemvoorziening gesloten op de momenten dat wij de bodem van 3.80 niet goed konden zien.

Met vriendelijke groet,

Gemeentelijke zwembaden Tholen

Zwembad de Spetter
Zoekweg 4
4691 HT Tholen
0166-602862

Zwembad Haestinge
Sportlaan 2
4695 BA Sint-Maartensdijk
0166-663882

spetter

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "HAESTINGE"

Dag: Woensdag Datum 26-06 2016

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	14.20		HW/T	7.19	0.61	0.19	
	2			HW/T				
	3			HW/T				
OD	1	7.15	20°	25.9	HW/T	7.41	3.71	0.64
	2	14.15			HW/T	6.90	1.08	0.33
	3				HW/T			
KB	1	11.30			HW/T	7.8	4.90	0.67
	2				HW/T			
	3				HW/T			

Meterstand supl.

Inhoud CL tank

Inhoud PH tank

Spoelen filter ja/nee

Bodem reinigen ja/nee

Haarvanger reinigen ja/nee

Bijzonderheden:
 Bad } sluit 15.45u.
 3.80)

EHB0, optreden, klachten, enz

Bezoekers ochtend

Bezoekers middag

Bezoekers avond

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Meterstanden:

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "HAESTINGE"

Dag: maandag Datum 22-7 2016

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	13.00	24°	24.7°	HW/T	7.21	1.48	0.25
	2				HW/T			
	3				HW/T			
OD	1	7.15	19.5	24.3	HW/T	7.37	1.98	0.63
	2	13.00	24	24.7°	HW/T	7.36	1.15	0.07
	3				HW/T			
KB	1	9.15	20.5	23.2	HW/T	7.34	1.47	0.27
	2				HW/T			
	3				HW/T			

Meterstand supl.

Inhoud CL tank

Inhoud PH tank

Spoelen filter ja/nee

Bodem reinigen ja/nee

Haarvanger reinigen ja/nee

Bijzonderheden:
 16.4u bad dicht
 ium draakbalheid

EHB0, optreden, klachten, enz

Bezoekers ochtend

Bezoekers middag

Bezoekers avond

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Meterstanden:

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD 'HAESTINGE'

Dag:

dinsdag

Datum

23 juli 2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	7:20	20°	24.7	HWT			
	2				HWT			
	3				HWT			
OD	1	7:20	20°	24.4	HWT	7.41	2.09	0.46
	2	12:55	31°	30.11	HWT	7.42	2.23	0.83
	3				HWT			
KB	1				HWT			
	2				HWT			
	3				HWT	7.68	2.86	1.70

Meterstand supl.	
Inhoud CL tank	
Inhoud PH tank	

Spoelen filter	Ja/nee
Bodem reinigen	Ja/nee
Haarvanger reinigen	Ja/nee

Bijzonderheden:

15.32 gesloten →
tafel, rust vd
dag gesloten

Bezoekers ochtend	
Bezoekers middag	
Bezoekers avond	

Bezoekers vandaag	
-------------------	--

Bijzonderheden kassa:

Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u

Meterstanden:

EHBO, optreden, klachten, enz

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD 'HAESTINGE'

Dag:

vrijdag

Datum

24-7 2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1				HWT			
	2				HWT			
	3				HWT			
OD	1	7:25	24°	26.2	HWT	7.32	1.05	0.57
	2	12:35	34°		HWT	7.13	1.33	0.21
	3				HWT			
KB	1	12:35			HWT	7.16	0.25	0.13
	2				HWT			
	3				HWT			

Meterstand supl.	
Inhoud CL tank	
Inhoud PH tank	

Spoelen filter	Ja/nee
Bodem reinigen	Ja/nee
Haarvanger reinigen	Ja/nee

Bijzonderheden:

15.40 dicht

Bezoekers ochtend	
Bezoekers middag	
Bezoekers avond	

Bezoekers vandaag	
-------------------	--

Bijzonderheden kassa:

Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u

Meterstanden:

EHBO, optreden, klachten, enz

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD 'HAESTINGE'

Dag: zaterdag Datum 25.07 2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	7.15	10°	27	7.41	0.41	0.13	
	2	12:45	36.3'	26.8	7.21	0.41	0.13	
	3							
OD	1	7.15	10°	26.9	7.46	1.05	0.06	
	2	12:45	36.3'	27.1	7.41	0.62	0.13	
	3							
KB	1	12:45			7.36	1.87	0.10	
	2							
	3							

Meterstand supl.	
Inhoud CL tank	
Inhoud PH tank	

Spoelen filter	ja/nee
Bodem reinigen	ja/nee
Haarvanger reinigen	ja/nee

Bezoekers ochtend	
Bezoekers middag	
Bezoekers avond	

Bezoekers vandaag	
-------------------	--

Bed open	u	tot	u
Bed open	u	tot	u
Bed open	u	tot	u

Bijzonderheden kassa:

Meterstanden:

Bijzonderheden:
Dicht om 15.45 troebel
EHBO, optreden, klachten, enz

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "HAESTINGE"

Dag: vrij Datum 26-07 2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	7.10	24.6	27.7	HW/T	7.59	1.20	0.16
	2	13.00	26°	27.4	HW/T	7.70	0.61	0.16
	3				HW/T			
OD	1	7.10	24.6	27.4	HW/T	7.65	1.51	0.24
	2	13.00	26°	28.0	HW/T	7.48	2.17	0.24
	3				HW/T			
KB	1	14.00	27°	27.8	HW/T	7.46	1.81	0.23
	2				HW/T			
	3				HW/T			

Meterstand supl.

Inhoud CL tank

Inhoud PH tank

Spoelen filter ja/nee

Bodem reinigen ja/nee

Haarvanger reinigen ja/nee

Bijzonderheden:
Dicht om 15.30
troebel

Bezoekers ochtend

Bezoekers middag

Bezoekers avond

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bed open u tot u

Bed open u tot u

Bed open u tot u

Meterstanden:

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1				HW/T			
	2				HW/T			
	3				HW/T			
OD	1	7.15	26°	24.4°	HW/T	7.63	2.70	0.48
	2	15.00	35°	24.4	HW/T	7.35	1.61	0.87
	3				HW/T			
KB	1	19.45			HW/T	7.56	1.83	0.29
	2	15.00	35°		HW/T	7.35	0.58	0.33
	3				HW/T			

Meterstand supl.

Inhoud CL tank

Inhoud PH tank

Spoelen filter ja/nee

Bodem reinigen ja/nee

Haarvanger reinigen ja/nee

Bijzonderheden:
Bad dicht om 19.00 uur

Bezoekers ochtend

Bezoekers middag

Bezoekers avond

Bezoekers vandaag 634

Bijzonderheden kassa:

Bed open u tot u

Bed open u tot u

Bed open u tot u

Meterstanden:

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "De Spetter"

Dag: DinsdagDatum: 27/8

2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1	15:00		H/W/T	7,40	1,77	0,27	
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				
OD	1	7:15	25,4	H/W/T	7,60	3,03	0,16	
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				
KB	1	9:45		H/W/T	7,61	1,38	0,26	
	2	15:00		H/W/T				
	3			H/W/T				

Meterstand supl.	
Inhoud CL tank	
Inhoud PH tank	

Spoelen filter	ja/nee
Bodem reinigen	ja/nee
Haarvanger reinigen	ja/nee

Bijzonderheden:

Dicht 18:30
vanzwellend

Bezoekers ochtend	
Bezoekers middag	
Bezoekers avond	

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u

Meterstanden:

EHBO, optreden, klachten, enz

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "De Spetter"

Dag: woensdagDatum: 28/8

2018

	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
Diep	1			H/W/T				
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				
OD	1	7:30	26	H/W/T	7,08	2,81	0,53	
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				
KB	1			H/W/T				
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				

Meterstand supl.	
Inhoud CL tank	
Inhoud PH tank	

Spoelen filter	ja/nee
Bodem reinigen	ja/nee
Haarvanger reinigen	ja/nee

Bijzonderheden:

Dicht om 18:30
vanzwellend

Bezoekers ochtend	
Bezoekers middag	
Bezoekers avond	

Bezoekers vandaag

Bijzonderheden kassa:

Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u
Bad open	u	tot	u

Meterstanden:

EHBO, optreden, klachten, enz

ZWEMWATERCONTR ZWEMBAD "De Spetter"

Dag: Zaterdag Datum 31-08 2019

Diep	Tijd	Buiten C	Water C	Zicht	PH	Vrij CL	Geb CL	Opmerkingen
1	15:20		31	H/W/T	7.04	1.37	0.87	
2				H/W/T				
3				H/W/T				
OD	1 8:00		24 ²	H/W/T	7.19	3.11	0.60	
	2 15:25		31	H/W/T	6.97	4.54	0.92	
	3			H/W/T				
KB	1			H/W/T				
	2			H/W/T				
	3			H/W/T				

Meterstand supl.

Inhoud CL tank

Inhoud PH tank

Spoelen filter ja/nee

Bodem reinigen ja/nee

Haarvanger reinigen ja/nee

Bezoekers ochtend

Bezoekers middag

Bezoekers avond

Bezoekers vandaag

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Bad open u tot u

Bijzonderheden kassa:

Bijzonderheden:

Bruin water in filter

CC de hoog -> blijft stagneren zonder nieuw CC

EHBO, optreden, klachten, enz

Meterstanden:



College van B en W van de gemeente Tholen
Postbus 51
4691 DZ THOLEN

ons kenmerk : A-MGRW180155-01 / 00219773
document nr. : 2019-466454
contactpersoon : ██████████
tel. : ██████████
e-mail : ██████████
verzonden : 10 juli 2019

Terneuzen, 9 juli 2019

Betreft: Waarschuwing badinrichting Zoekweg 4 te Tholen

Geacht college,

Op 4 juni 2019 heeft ██████████ inspecteur bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en toezichthouder namens ons college, een controle uitgevoerd in uw badinrichting, gelegen aan de Zoekweg 4 in Tholen.

Doel van dit bezoek was het uitvoeren van een periodieke controle. Tijdens dit bezoek is gecontroleerd of de voorschriften genoemd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembaden (WHVBZ) en het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembaden (BHVBZ) worden nageleefd.

Overtreding

1. Doorzicht van het bassin

Tijdens de controle is het logboek bekeken. In het logboek is beschreven en aangetoond door middel van foto's dat er op diverse dagen de bodem van het diepe gedeelte van het wedstrijdbad (1,40m - 3,80m) geen doorzicht was tot op de bodem. Tevens is in het logboek genoteerd dat op de dagen dat deze waarnemingen zijn gedaan door uw toezichthouders in dat gedeelte van het bassin geen gelegenheid tot zwemmen is gegeven. Dit is een overtreding van artikel 2 van de WHVBZ, juncto artikel 3, eerste lid van het BHVBZ.

Tijdens de controle is deze situatie besproken met uw aanwezige toezichthouder(s). Tijdens het gesprek is aangegeven dat er op uw verzoek gechloreerd wordt met chloortabletten. Deze tabletten hebben als bijwerking dat zich een kalkachtige substantie vormt waardoor het doorzicht wordt verminderd, zelfs zodanig dat de strepen op de bodem van het bassin niet meer zichtbaar zijn. Naar onze mening is dit geen wenselijke situatie omdat uw toezichthouders dan ook niet tijdig kunnen reageren op het moment dat iemand in nood verkeert.

U dient na te gaan of er andere chloortabletten zijn die dit effect niet hebben of een andere wijze van chloreren van het bassin te realiseren. Wij wijzen er op dat wanneer het doorzicht onvoldoende is, er geen gelegenheid tot zwemmen mag worden gegeven in de gehele badinrichting.

Wij wijzen u er op dat de controle een momentopname is. U blijft verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan deze controle kan niet het recht ontleend worden dat niet geconstateerde overtredingen geaccepteerd worden. De WHVBZ en het BHVBZ zijn na te lezen op www.wetten.nl.

Nadere informatie

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] via de contactgegevens zoals genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



Namens het hoofd afdeling Toezicht en Handhaving



Bijlage:**WHVBZ****Artikel 2**

Het is de houder van een badinrichting verboden gelegenheid tot zwemmen of baden in die inrichting te geven, indien niet is voldaan aan de met betrekking tot die inrichting krachtens de artikelen 3, 4 en 7 geldende voorschriften.

Artikel 7

1 Gedeputeerde staten kunnen met betrekking tot een in hun provincie gelegen badinrichting in het belang van de hygiëne en de veiligheid van de bezoekers nadere voorschriften geven.

2 Bij een besluit krachtens het eerste lid wordt een termijn gesteld, bij het verstrijken waarvan de voorschriften gaan gelden. De termijn gaat eerst in zodra het besluit onherroepelijk is geworden.

3 Alvorens aan het eerste lid toepassing te geven horen gedeputeerde staten de houder van de badinrichting en burgemeester en wethouders.

4 Van het besluit wordt mededeling gedaan aan burgemeester en wethouders

BHVBZ**Artikel 2**

1 Ten aanzien van badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater en waarvan tenminste één bassin een wateroppervlakte van 2 m² of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter, gelden de in dit hoofdstuk gegeven voorschriften.

2 De artikelen 4, eerste lid, en 5 tot en met 8, eerste lid, zijn niet van toepassing op bassins met eenmalig gebruik van water en doorstroomde bassins.

3 De artikelen 4, eerste lid, 5, 6, eerste lid, 7, en 8, eerste lid, zijn niet van toepassing op bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 15 m² in badinrichtingen, die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a, onder b, bedoelde personen.

4 Artikel 16 is niet van toepassing op badinrichtingen die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a bedoelde personen.

5 De artikelen 13 en 20 zijn niet van toepassing op badinrichtingen die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a, onder b, bedoelde personen.

Artikel 3

1. Het zwem- en badwater voldoet aan de normen die in de bij dit besluit behorende bijlage I zijn aangegeven.

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit¹

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door houder labor.
Te meten in het bassin op de plaats waar de waarde van deze parameter naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is : ²			
1. Bij 37°C kweekbare kiemen	aantal per ml	≤ 100	m
2. Pseudomonas aeruginosa	aantal per 100 ml	niet aantoonbaar	3
3. Doorzicht	meter	tot bodem	d m
4. Troebelingsgraad bij uitlaat	FTE	≤ 0,5	3
5. Kaliumpermanganaatverbruik	mg/l	≤ 70 % van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6	m ⁴
6. Zuurgraad	Ph	6,8 ≤ pH ≤ 7,8	d m
7. Buffercapaciteit	mmol/l	≥ 1	3
8. Ureum	mg/l	≤ 2,0	m ⁴
9. Vrij beschikbaar chloor (VBC)	mg/l	0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 ⁵	d m
10. Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt (in dat geval geldt niet de onder 9 vermelde norm)	mg/l	2,0 ≤ VBC ≤ 5,0	d m
11. Gebonden beschikbaar chloor	mg/l	≤ 1,0	d m
12. Cyanuurzuur (indien dit in enigerlei vorm wordt gebruikt)	mg/l	≤ 50 (bij gebruik cyanuurzuur) ≤ 100 (bij gebruik isocyanuurzuur-verbindingen)	m ⁴
Te meten in het toevoerwater:			
13. Ozon (indien als oxydatiemiddel gebruikt)	mg/l	niet aantoonbaar	d m

Parameters en plaatsen van onderzoek	Eenheid	Norm	Frequentie van onderzoek uit te voeren door
Te meten op de in het beheersplan Legionella (artikel 2b) aangegeven risicopunten:			
14. Legionella	kolonievormende eenheden per liter(k.v.e./l)	<100 k.v.e./l	hj

d = dagelijks onderzoek. De aangegeven parameters dienen dagelijks zo vaak als met het oog op de bedrijfsvoering noodzakelijk is, doch tenminste bij opening en tegen sluitingstijd, door de houder te worden onderzocht.

m = maandelijks onderzoek. Dit onderzoek laat de houder verrichten door een laboratorium als bedoeld in artikel 10, eerste lid, zodanig dat in een kalenderjaar tenminste 40 % in de eerste helft van de openingsuren wordt uitgevoerd en ten minste 40 % in de tweede helft van de openingsuren. Indien de openstelling voor het publiek vóór de 15e van enige maand aanvangt of na de 15e van enige maand eindigt, dient in deze maanden eveneens een onderzoek plaats te vinden.

hj = halfjaarlijks onderzoek. Het onderzoek dient plaats te vinden op de in het beheersplan aangegeven risicopunten.

¹ Bij bassins met eenmalig gebruik van water, waarbij het bassin met water van drinkwaterkwaliteit wordt gevuld en geen desinfectiemiddelen worden toegevoegd, gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1 en 3 genoemde parameters. Ten aanzien van de overige bassins met eenmalig gebruik van water en de doorstroomde bassins gelden alleen de normen en een onderzoeksverplichting met betrekking tot de onder 1, 3, 6, 9 of 10, 12 en 13 genoemde parameters.

² Bij bassins met eenmalig gebruik van water dient het onderzoek plaats te vinden na het vullen van het bassin, voordat er in wordt gebaad. Indien meerdere van deze bassins deel uitmaken van één systeem, kan volstaan worden met onderzoek van het zwem- of badwater in één bassin.

³ Indien er aanwijzingen zijn dat de waterkwaliteit ten aanzien van deze parameter niet aan de norm voldoet, dient onderzoek plaats te vinden ten aanzien van deze parameter.

⁴ Indien meerdere bassins in een badinrichting op dezelfde zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoeft het onderzoek naar deze parameter alleen plaats te vinden in het bassin waar de waarde van deze parameter, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, het ongunstigst is op grond van de ligging ten opzichte van de zuiveringsinstallatie dan wel op grond van de bezoekersaantallen.

⁵ Bij openluchtbaden en bassins met een wateroppervlakte kleiner dan 20 m² geldt een bovengrens van 5,0 mg/l.



College van B en W van de gemeente Tholen
Postbus 51
4691 DZ THOLEN

ons kenmerk : A-MGRW180155-02 / 00222157
document nr. : 2019-485652
contactpersoon : ██████████
tel. : ██████████
e-mail : ██████████
verzonden : 2 oktober 2019

Terneuzen, 25 september 2019

Betreft: Waarschuwing badinrichting Zoekweg 4 te Tholen

Geachte college,

Op 12 september 2019 heeft ██████████ inspecteur bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland en toezichthouder namens ons college, een hercontrole uitgevoerd in uw badinrichting, gelegen aan de Zoekweg 4 in Tholen.

Tijdens deze hercontrole is gecontroleerd of de overtreding die is genoemd in onze brief van 10 juli 2019, kenmerk A-MGRW180155-01 / 00219773 ongedaan is gemaakt.

Hieronder informeren wij u over de resultaten van de hercontrole.

Constatering

Tijdens de hercontrole is het volgende geconstateerd:

1. Doorzicht van het bassin

Tijdens de controle op 4 juni 2019 is geconstateerd dat op diverse dagen de bodem van het diepe gedeelte van het wedstrijdbad (1,40m - 3,80 m) geen doorzicht was tot op de bodem. Tevens is in het logboek genoteerd dat op de dagen dat deze waarnemingen zijn gedaan door uw toezichthouders in dat gedeelte van het bassin geen gelegenheid tot zwemmen is gegeven.

Tijdens de hercontrole is geconstateerd dat de oorzaak is gevonden in het toevoegen van chloor door middel van tabletten. De chloortabletten geven een witte substantie af naar mate het zwembad drukker bezocht wordt. Dit gaat aangepast worden door een chloortank te installeren waardoor de chloor in vloeibare vorm toegevoegd wordt aan het zwemwater. Deze aanpassing heeft als resultaat dat het doorzicht en de veiligheid voor de zwemmers gegarandeerd kan worden. In verband daarmee wilt u graag uitstel om deze aanpassing te maken en dus de overtreding op te heffen.

Termijn



Omdat het buitenbad op dit moment niet open is en u meer tijd nodig heeft om de installatie aan te passen en voorzien van de chloortank, gaan wij akkoord met het door u gevraagde uitstel van de hersteltermijn voor de overtreding van de artikel 2 van de WHVBZ, juncto artikel 3, eerste lid van het BHVBZ. U dient de openstaande overtreding vóór 1 april 2020

ongedaan te maken en te voorkomen dat de overtredingen zich herhalen. Na afloop van de termijn om de overtreding ongedaan te maken zullen wij een hercontrole uitvoeren.

Wij wijzen u er op dat de controle een momentopname is. U blijft verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan deze controle kan niet het recht ontleend worden dat niet geconstateerde overtredingen geaccepteerd worden.


De WHVBZ en het BHVBZ zijn na te lezen op www.wetten.nl.

Nadere informatie

Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met 
 via de contactgegevens zoals genoemd in het briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,



Directeur RUD Zeeland